

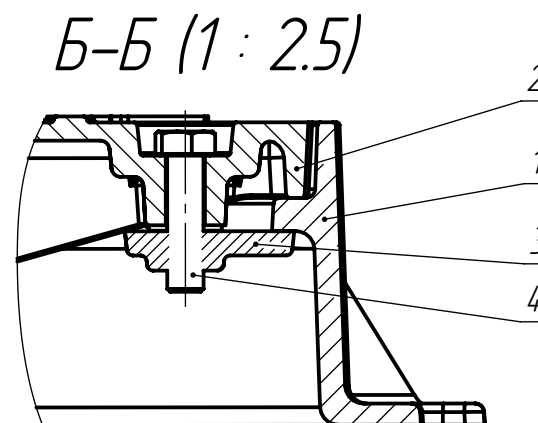
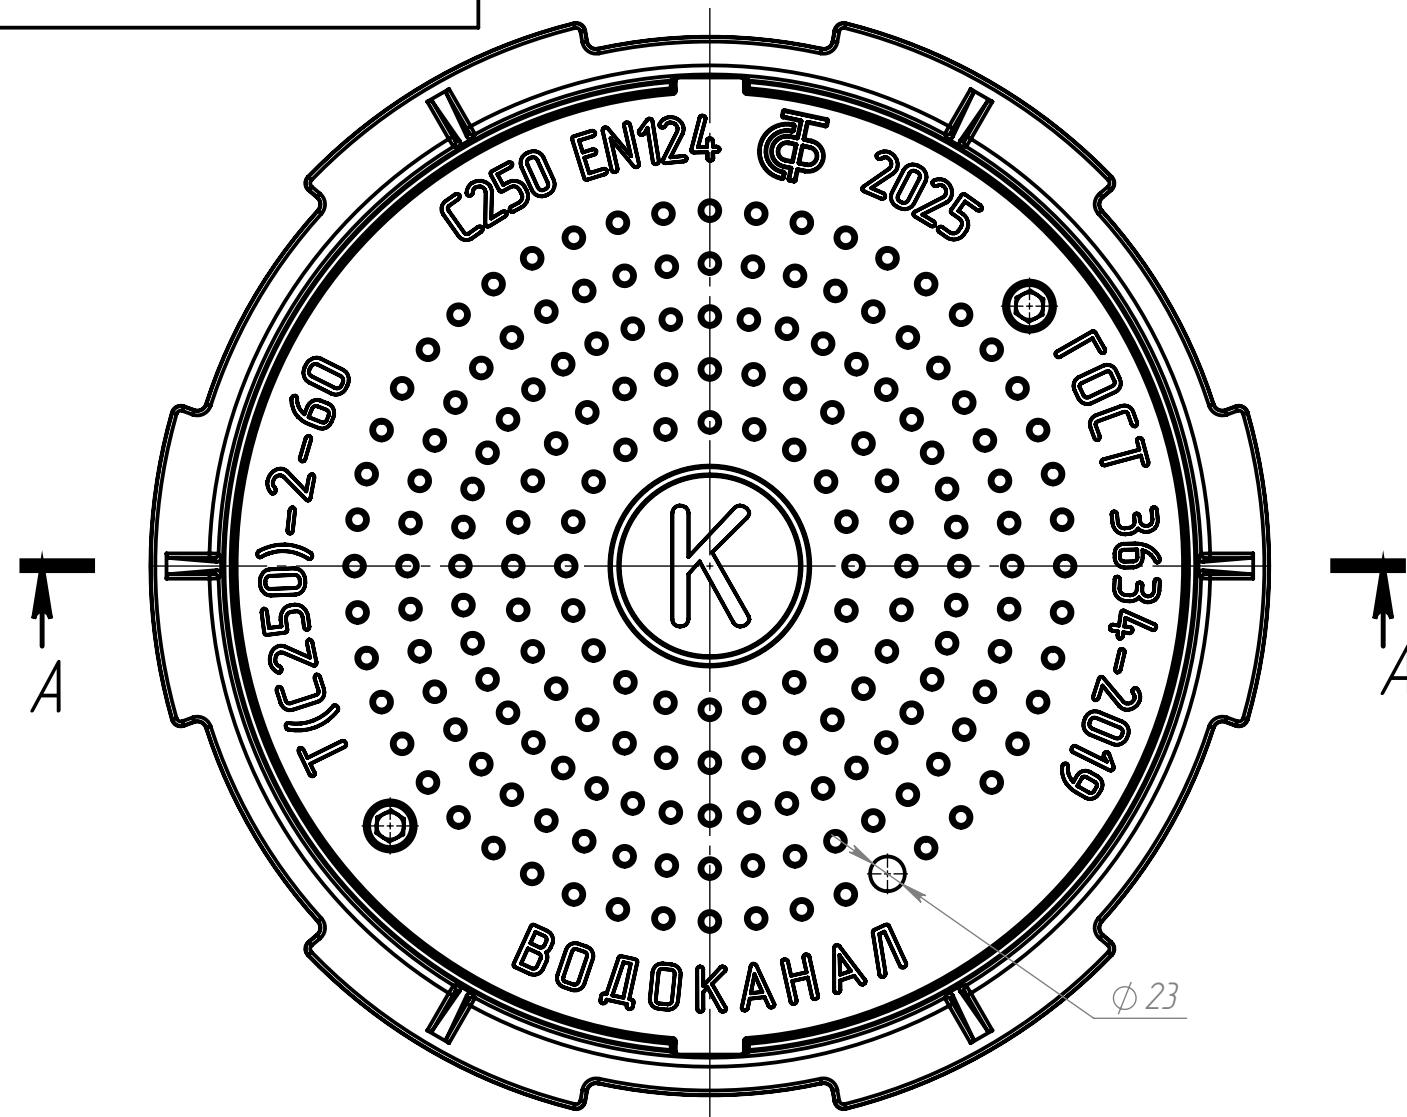


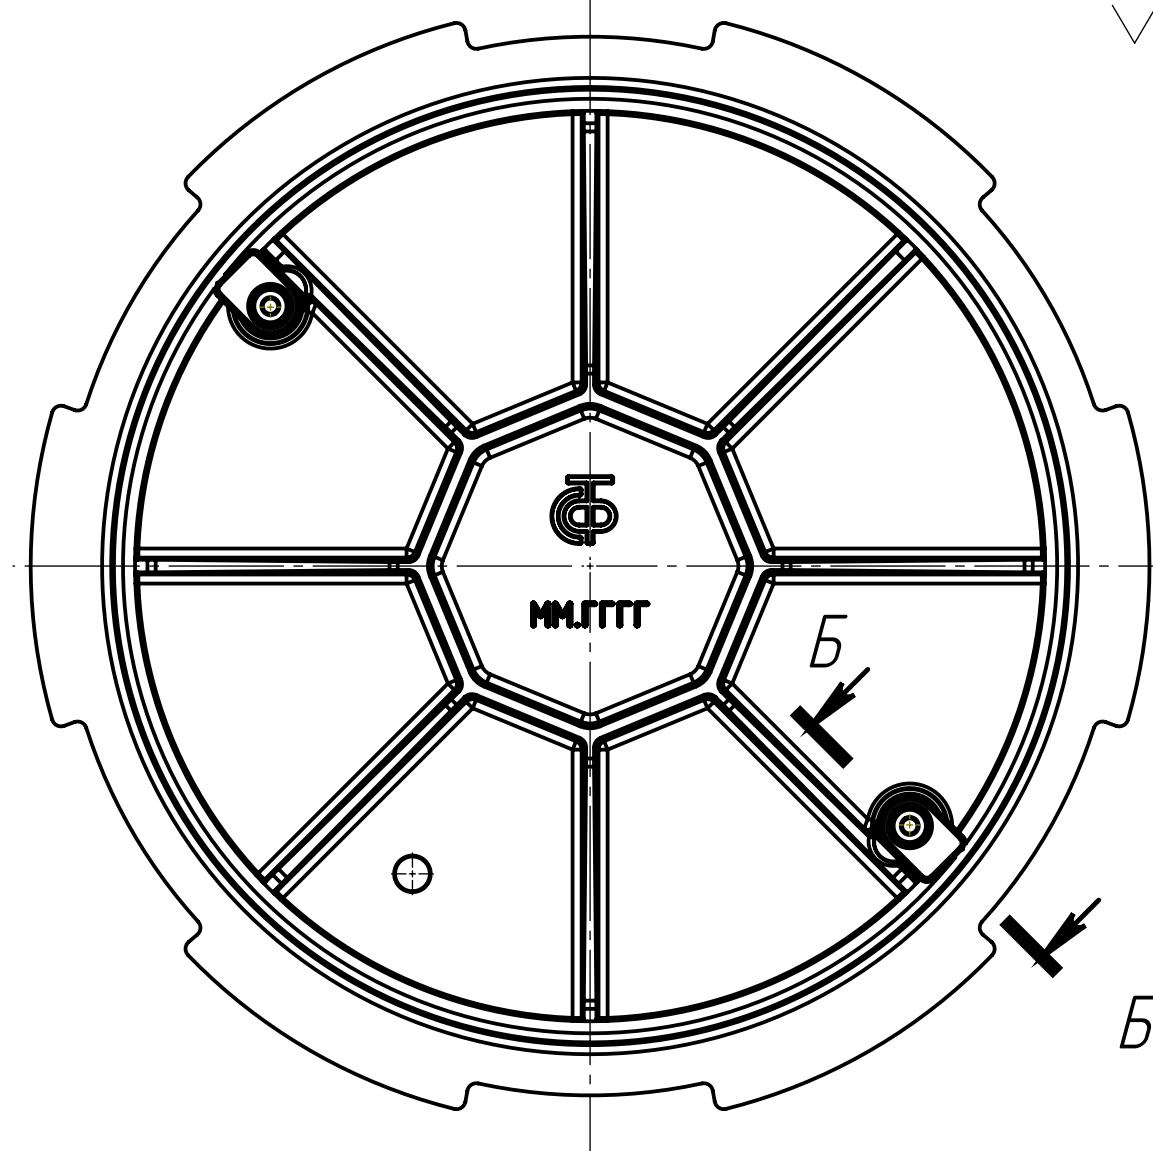

A-A (1 : 5)

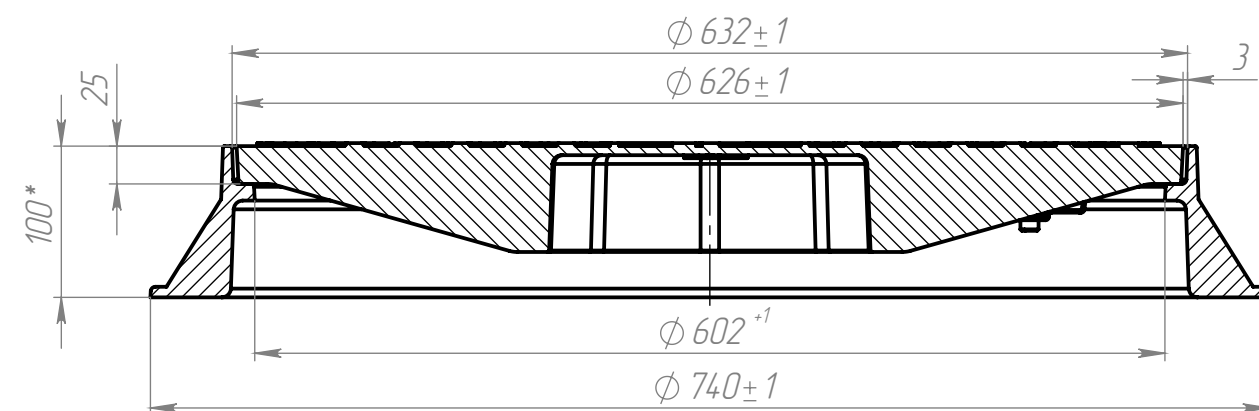

1. Точность отливок 10-0-0-11 см. 1 по ГОСТ Р 53646-2009
2. Требования к качеству люков в соответствии с ГОСТ 3634-2019 и чертежами на отливки "Корпус люка" и "Крышка люка".
3. Требования к содвигаемости:
 - зазор по контуру сопряжения корпуса и крышки люка не более 3 мм;
 - крышка должна плотно прилегать к опорной поверхности, без качания.
4. Маркировка люка производится сменными модельными вставками по согласованию с Заказчиком.
5. Крышка люка должна иметь отверстие диаметром не менее 20 мм для отбора проб воздуха.
6. Антикоррозийное покрытие по согласованию с Заказчиком.
7. Неуказанные технические требования согласно ГОСТ 3634-2019.
8. *Размеры для справок.
9. **Массу уточнять взвешиванием.

					ТЕХ.305353.Т(С250).34.100.ВК СБ							
					Люк тяжелый Т(С250)-2-60 h100	Лит.			Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					40,5**		1:5	
Разраб.		Кердзевбадзе										
Пров.		Гардеичук										
Т. контр.						Лист 1			Листов 1			
					ВЧ50 ГОСТ 7293-85 (EN-GJS-500-7)	ООО "СФ-ТЕХНОЛОГИИ"						
Н. контр.		Кураков										
Утв.		Егоров										